

## HOENIG-Information

### zu den Änderungen nach DIN 14 461-1:1998-02

Wandhydranten mit formstabilem Schlauch sind wie folgt festgelegt worden:

**Einbauschränk = Bauart B**  
**Aufputzschränk = Bauart C**


Der Wasseranschluß ist nach DIN möglich in Seiten- oder Rückwand:

**RS = Rechts Seitenwand**                      **LS = Links Seitenwand**  
**RR = Rechts Rückwand**                    **LR = Links Rückwand**  
**Nach Absprache mit der Brandschutzbehörde auch von oben:**  
**RD = Rechts Dach oben**                    **LD = Links Dach oben**

Die Bezeichnung eines Wandhydranten, Bauart B mit Anschlußbohrung rechte Seitenwand ist:


#### Wandhydrant DIN 14 461-B-RS

Die Anschlußbohrungen im Schränk für das Schlauchanschlußventil dürfen in der linken oder rechten Seitenwand oder in der Rückwand oben links oder rechts angebracht sein, siehe Bild.

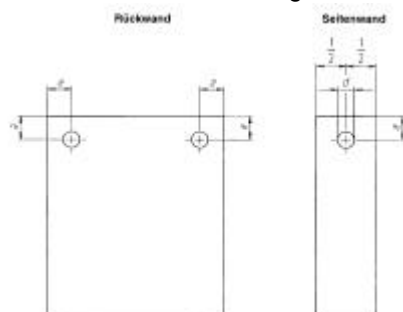

a = 100 mm  
d = 74 mm

Die Aussparung für den Brandmelder in der Türe beträgt:



**Abnahmeprüfungen sind mit 13 Arbeitsgängen vorgeschrieben. Schreiben Sie diese Arbeiten bitte separat aus, dies gibt Planungsklarheit.**